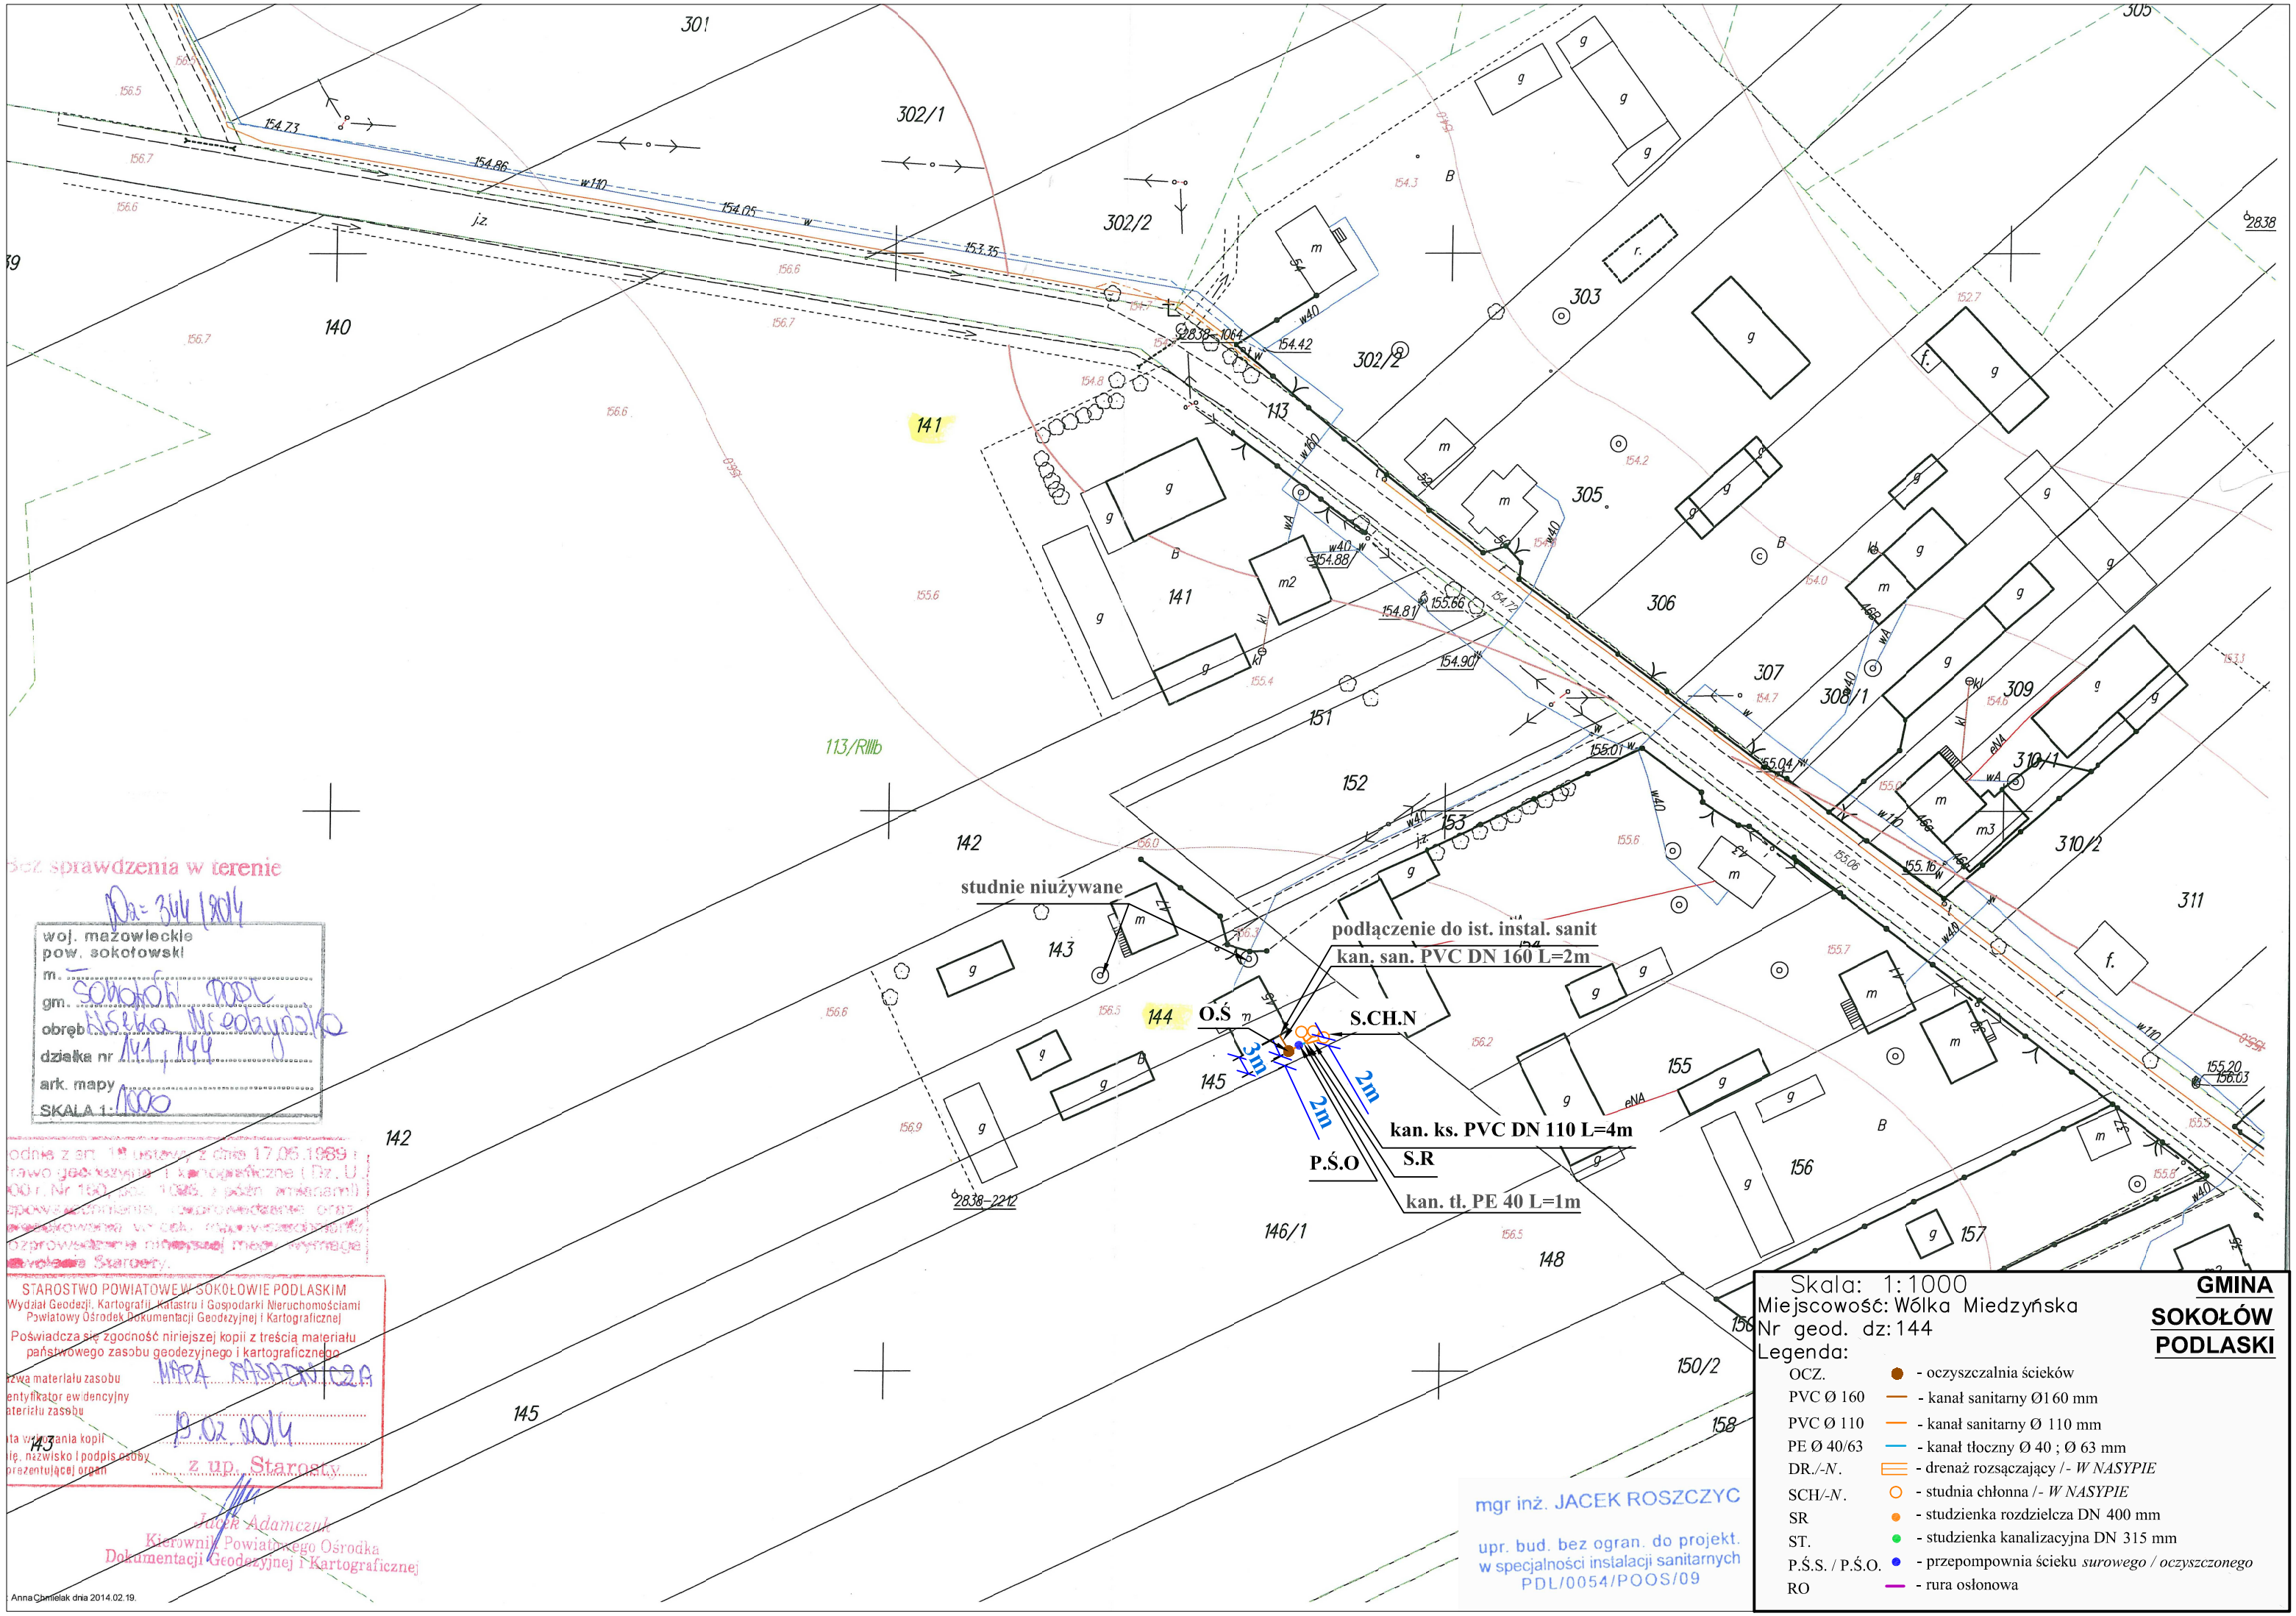

studnie niużywane
podłączenie do ist. instal. sanit
kan. san. PVC DN 160 L=2m
O.Ś
S.CH.N
3m
2m
2m
kan. ks. PVC DN 110 L=4m
P.Ś.O
S.R
kan. tł. PE 40 L=1m
Skala: 1:1000
Miejscowość: Wólka Miedzyńska
Nr geod. dz: 144
Legenda:
OCZ. - oczyszczalnia ścieków
PVC Ø 160 - kanał sanitarny Ø160 mm
PVC Ø 110 - kanał sanitarny Ø 110 mm
PE Ø 40/63 - kanał tłoczny Ø 40 ; Ø 63 mm
DR./-N. - drenaż rozsączający /- W NASYPIE
SCH/-N. - studnia chłonna /- W NASYPIE
SR - studzienka rozdzielcza DN 400 mm
ST. - studzienka kanalizacyjna DN 315 mm
P.Ś.S. / P.Ś.O. - przepompownia ścieku surowego / oczyszczonego
RO - rura osłonowa
GMINA SOKOŁÓW PODLASKI
mgr inż. JACEK ROSZCZYC
upr. bud. bez ogran. do projekt. w specjalności instalacji sanitarnych PDL/0054/POOS/09
Bez sprawdzenia w terenie
woj. mazowieckie
pow. sokołowski
m. -
gm. Sokołów Podl.
obręb Wólka Miedzyńska
działka nr 141, 144
ark. mapy
SKALA 1:1000
STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
MAPA ZASADNICZA
19.02.2014
z up. Starosty
Jacek Adamczuk
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Anna Chmielak dnia 2014.02.19.